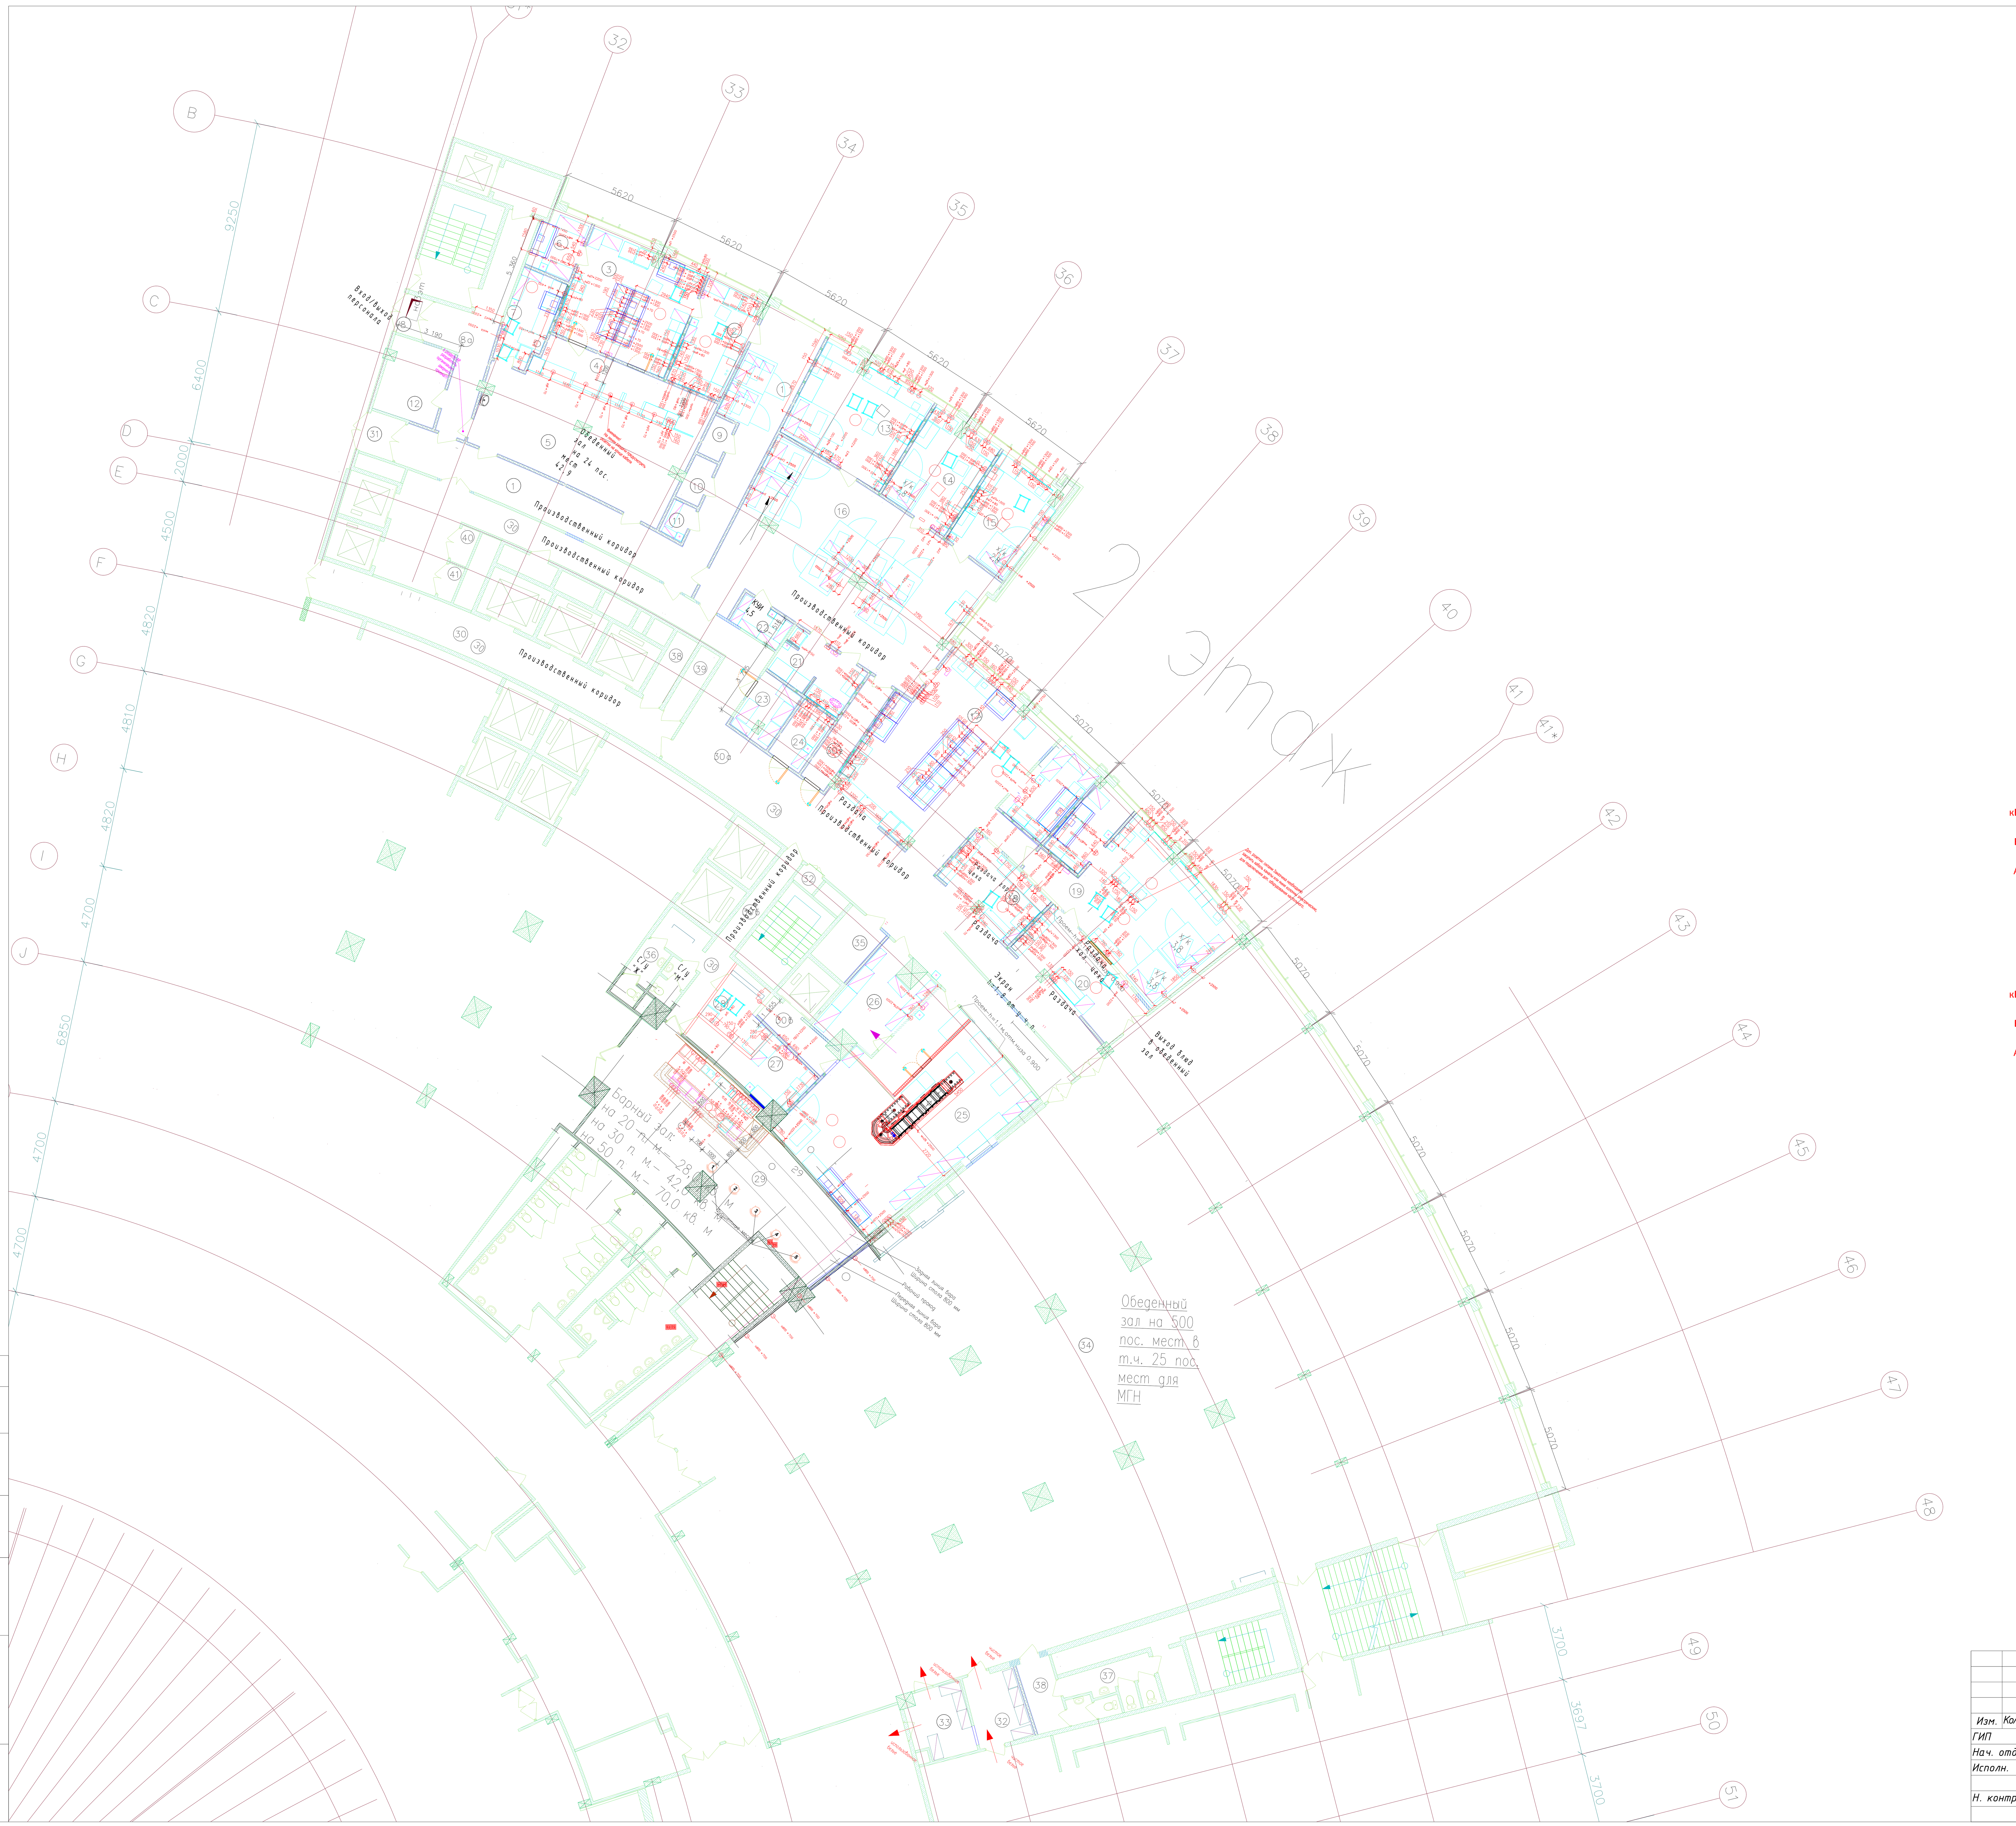

Условные обозначения

A	380V– розетка
E	380V– кабель в защитном рукаве
J	380V– соединительная коробка
O	220V– кабель в защитном рукаве
II	220V– розетка
S	220V– выключатель

	16А розетка			20А розетка			25А розетка			32А розетка		
	220В		кабель 3х1,5	кабель 3х1,5			кабель 3х2,5			кабель 3х4		
кВт	1	-	3,3	3,5	-	4,2	4,5	-	5,3	5,5	-	6,5
В	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22	0,22		0,22
А	4,55	-	15,00	15,91	-	19,09	20,45	-	24,09	25,00	-	29,55

Сечение кабеля в таблице учитывается при максимальной нагрузке потребителя

	16А розетка			32А розетка			63А розетка			125А розетка		
	380В		кабель 5х1,5	кабель 5х4			кабель 5х10			кабель 5х50		
кВт	1	-	10	11	-	21	22	-	41	42	-	81
В	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66	0,66		0,66
А	1,52	-	15,15	16,67	-	31,82	33,33	-	62,12	63,64	-	122,73

Согласовано

Взам. инв. №

Подп. и дата

Инв. № подл.

Заказчик: ПАО «ГК «Космос». Технологические решения комплекса предприятий общественного питания. Адрес: г. Москва, пр-т Мира, д.150

Изм.	Кол. уч.	Лист	№ док.	Подп.	Дата
ГИП		Михайлов А.А.			2019
Нач. отд.		Словянских Н.В.			2019
Исполн.		Корягина Н.В.			2019
Н. контр.					

План второго этажа

Стадия	Лист	Листов
П	7	13

Монтажный план подвода электропитания к технологическому оборудованию М 1:150

ООО "Гемлюкс" Москва, Б. Черкизовская ул., д.5, корп. 8, стр. 1

Формат А1